

ECO M-C

Plafond rayonnant métallique avec technologie magnétique



Microtec, Brixen | Hotek GmbH, Italien.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Confort thermique selon EN ISO 7730, SIA 382/1
- Classe de matériaux B-s2, d0 selon EN 13501-1
- Haute puissance de chauffage et de refroidissement
- Bonne efficacité acoustique (classe B)
- Panneaux de plafond et registres d'activation reliés par technologie magnétique
- Montage et démontage des registres sans outil
- Composants du produit séparables par type de matériau
- Les plafonds métalliques existants peuvent être équipés ultérieurement du système magnétique ECO M
- Intégration de divers éléments encastrés
 - Luminaires de différents types
 - Sprinklers
 - Détecteurs de fumée
 - Éléments d'amenée / d'évacuation d'air

Puissance (eau)	
Rafrâchir	Chauffer
jusqu'à 80 W/m ² (8 K), EN 14240:2004	jusqu'à 80 W/m ² (15 K), EN 14037:2016
Acoustique	
aw: jusqu'à 0,85	


Description technique

Général

ECO M-C est un système de plafond chauffant et rafraîchissant à eau. Le registre de chauffage et de refroidissement est relié au parement de plafond par une liaison magnétique. Le système fonctionne principalement selon le principe du rayonnement et permet une régulation de la température sans courant d'air.

Le système de plafond offre différentes possibilités d'application et de conception. Il convient notamment aux immeubles de bureaux et administratifs, aux surfaces de vente, aux salles de formation et de conférence ainsi qu'aux salles de soins dans les hôpitaux.

La liaison magnétique permet le montage et le démontage des registres de chauffage et de refroidissement sans endommager le panneau de plafond. Une activation thermique ultérieure de panneaux de plafond jusque-là inactifs est également possible.

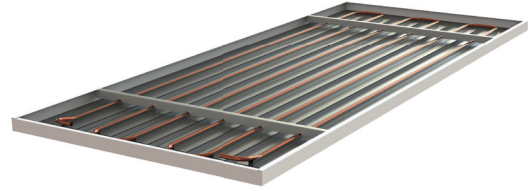

Activation

Lors de l'activation, de l'eau froide (refroidissement) ou de l'eau chaude (chauffage) circule dans le système, selon le mode de fonctionnement. Le système absorbe les charges thermiques du local et les évacue vers l'extérieur (refroidissement), ou il réchauffe les surfaces du local (chauffage).

Les éléments d'activation sont constitués de serpentins en cuivre de haute qualité, fabriqués mécaniquement (diamètre extérieur 12 mm), insérés dans des profilés en aluminium conducteurs de chaleur. La connexion entre les éléments d'activation et les plaques de plafond se fait au moyen d'une technologie magnétique.

Fonctions

Les éléments d'activation de chauffage et de refroidissement ECO M-C ainsi que les plaques de plafond en tôle d'acier sont fabriqués séparément et assemblés uniquement sur le chantier. Cela permet de réduire le temps de réalisation de l'ensemble du plafond, car les éléments d'activation et les plaques de plafond peuvent être préfabriqués et/ou montés en parallèle.

Les éléments d'activation de chauffage et de refroidissement ECO M-C peuvent être fixés dans la plaque de plafond au moyen d'un rail de maintien optionnel. Cette solution est particulièrement adaptée lorsque des ouvertures de révision sont prévues dans le plafond.

En plus des fonctions thermiques de refroidissement et de chauffage, d'autres intégrations sont possibles : matériaux acoustiques absorbants, installation de différents équipements (p. ex. détecteurs de fumée, éclairage).

Dans le cas où une activation partielle est suffisante dans un premier temps, des éléments d'activation ECO M-C supplémentaires peuvent être ajoutés ultérieurement sans difficulté. ECO M-C est également particulièrement adapté pour convertir d'anciens plafonds métalliques non activés en plafonds chauffants et refroidissants, sans devoir retirer les plaques de plafond du bâtiment.



Données techniques

Puissance

Données de référence de l'exemple présenté:

Matériau du panneau de plafond	Acier	Acier
Perforation	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Distance entre les rails thermique (rt)	Incolore 130 mm — ①	Noir 130 mm — ②
Insert acoustique	Voile	Voile
Méthode d'activation	magnétique	magnétique

(Spécifications de puissance sans facteurs d'influence de puissance spécifiques au projet.)

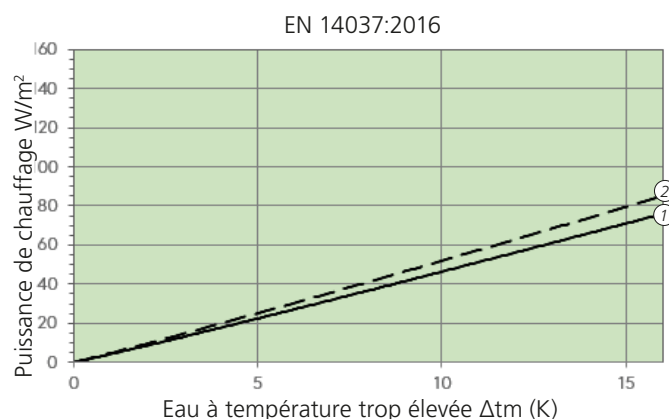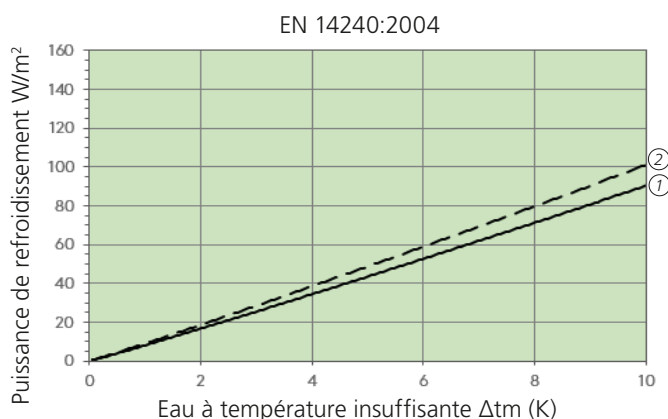

Version	Rafraîchir 8 K	Rafraîchir 10 K	Chauffer 15 K
① Acier (rt incolore)	jusqu'à 72 W/m²	jusqu'à 90 W/m²	jusqu'à 71 W/m²
② Acier (rt noir)	jusqu'à 80 W/m²	jusqu'à 101 W/m²	jusqu'à 80 W/m²

Remarquer

- SN EN 14240: La puissance de refroidissement est liée à la surface active selon SN EN 14240:2004. La surface active est calculée selon SN EN 14240 à partir du nombre de rails conducteurs de chaleur x longueur du rail conducteur de chaleur x distance entre les rails conducteurs de chaleur.
- SN EN 14037: La puissance de chauffage est liée à la surface active selon SN EN 14037:2016. La surface active est calculée selon SN EN 14037 à partir de la longueur du panneau de plafond x la largeur du panneau de plafond.

Recommandations pour le fonctionnement

Eau

- Température
 - froid 16 – 18 °C
 - chaud 28 – 37 °C
- Température différenc Δt (VL-RL):
 - Rafraîchir 2 – 3 K
 - Chauffer 3 – 5 K
- Décompression: 20 – 25 kPa
- Quantité d'eau: 90 – 200 l/h
- Pression de service max.: jusqu'à 9 bar
- Qualité de l'eau: SWKI BT 102-01, BTGA 3.003, VDI 2035


Environnement

- Températures ambiantes: +5 – 50 °C
- Humidité de l'air: jusqu'à 90 % d'humidité relative

Acoustique

Données de référence de l'exemple présenté:

Perforation	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Distance entre les rails thermique (rt)	130 mm	130 mm
Hauteur d'installation	200 mm	200 mm
Insert acoustique	Voile	Voile
Insert supplémentaire (laine minérale)	sans ———	avec - - - -
Absorption acoustique α_p	250: 0,85 500: 0,65 1k: 0,70 2k: 0,70 4k: 0,60	250: 0,80 500: 0,85 1k: 0,95 2k: 0,80 4k: 0,70
Absorption acoustique α_w	α_w : 0,70 (L)	α_w : 0,85
Classe d'absorption acoustique (EN ISO 11654)	C	B

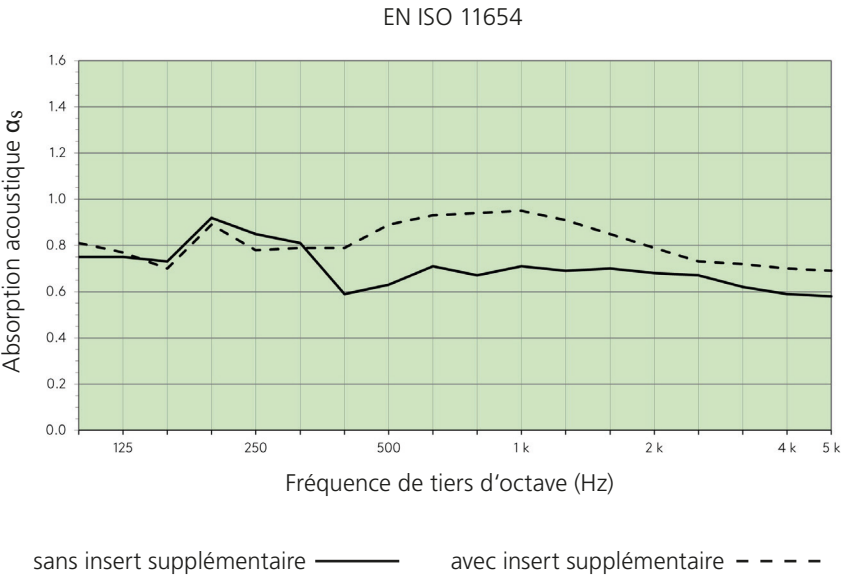

Système

Système de plafond

- Plafond fermé
 - Système à poser en îlot
 - Système basculant sur crochets
 - Système à clipser
 - Systèmes à poser sur ossatures rails C

Systèmes de montage

- Hauteur d'installation: 200 mm
En fonction du système de plafond choisi

Matériel, poids et dimensions

Matériel et poids

Matériau	Poids (incl. l'activation, l'eau)
Acier 0,7 mm	env. 10 kg/m ²

Classe de matériaux: B-s2, d0, EN 13501-1 (cela dépend des inserts acoustiques).

Dimensions

Longueur	Largeur	Hauteur
min. 500 mm	min. 300 mm	min. 30 mm
max. 2000 mm	max. 800 mm	max. 40 mm

Les dimensions dépendent du système de plafond et peuvent varier. Dimensions sur-mesure disponible sur demande.

Surface

Versions

- Revêtement en poudre
- Impression numérique sur demande

Couleurs


- Standard RAL 9010
- Autre couleurs de RAL/NCS sur demande

Perforations


- Perforations standard
- Autre perforations sur demande

Perforations standard:

Rd 1,5 – 22 %

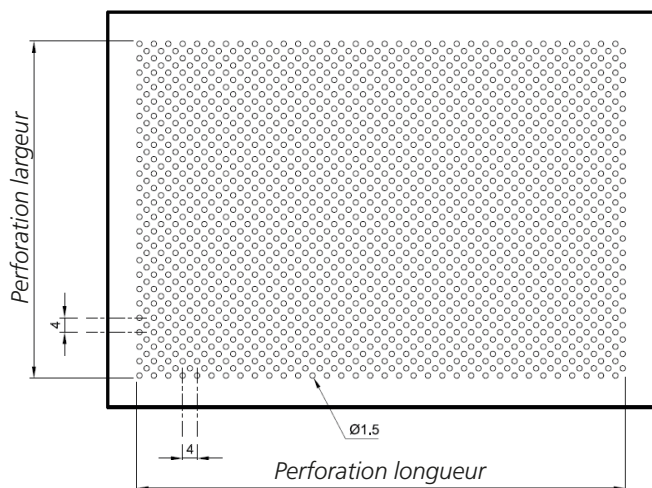

Rg 2,5 – 16 %

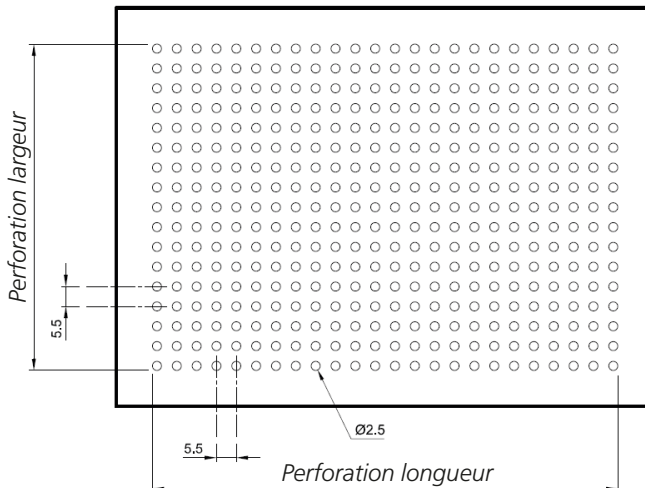

International

Barcol-Air Group AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Suisse



Barcol-Air AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Barcol-Air AG

Via Bagutti 14
6900 Lugano
T +41 58 219 45 00
F +41 58 219 45 01
ticino@barcolair.com

Allemagne

Swegon Klimadecken GmbH

Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim
T: +49 6252 7907-0
F: +49 6252 7907-31
vertrieb.klimadecken@swegon.de
swegon.de/klimadeckensysteme

France

Barcol-Air France SAS

Parc Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise Cedex
T +33 134 24 35 26
F +33 134 24 35 21
france@barcolair.com

Italie

Barcol-Air Italia S.r.l.

Via Leone XIII n. 14
20145 Milano
T +41 58 219 45 40
F +41 58 219 45 01
italia@barcolair.com